



住宅用火災警報器設置早取付位置

1 天井取付の場合


警報器の中心が壁から60cm以上離れた天井の屋内に面する部分

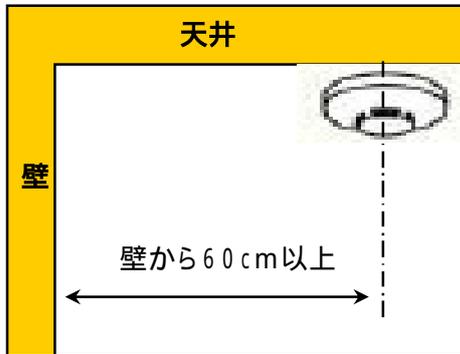

警報器の中心が、梁から60cm以上天井の屋内に面する部分

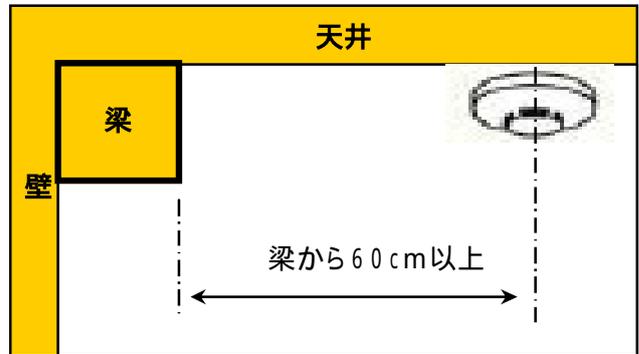


警報器の中心が、換気扇やエアコンの吹出し口から1.5m以上離れた天井の屋内に面する部分

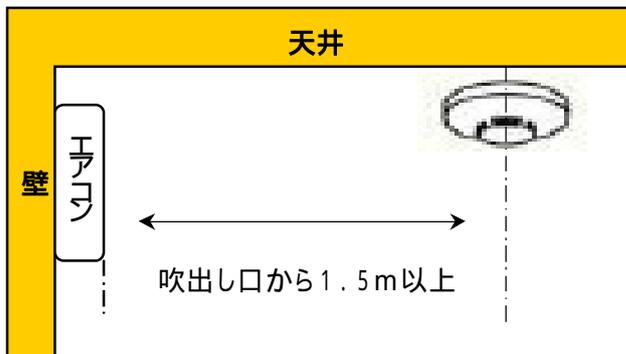

2 壁取付の場合

天井から下方15cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分

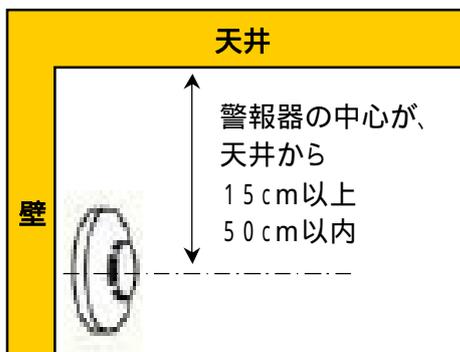

エアコンの吹出し口から1.5m以上かつ、天井から15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分

